

Danfoss Icon™ Wireless

Room Thermostat

AN325144186226hr-HR0101 | 088N2111 00 HR

www.smartheating.danfoss.com

HR

Instalacija  (sl. 1)

Dodavanje sobnog termostata Danfoss Icon™ na sustav Danfoss Link™ obavlja se s uređaja Danfoss Link™ CC. Dodatne informacije potražite u posebnom vodiču za instalaciju uređaja Danfoss Link™ CC.

Termostat možete uključiti u sustav Link™ prateći upute na zaslonu Link™ CC i kada se to zatraži, dodirujući zaslon Ikone da biste ga stavili u način za uključivanje. Kada je u načinu za uključivanje na zaslonu termostata prikazat će se pokretna shema kao u nastavku (sl. 2).

Kada se termostat uspješno uključi, prikazat će se potvrдна oznaka ✓. Pritisnite potvrđnu oznaku da biste izašli iz načina za uključivanje.

Pokretanje termostata

Dodirnite zaslon, prikazat će se stvarna temperatura prostorije (sl. A).

Postavljanje temperature

Pokrenite termostat. Dodirnite ▲ ili ▼ kako biste postavili temperaturu (temperatura treperi kako bi označila da je postupak postavljanja u tijeku).

Dodirnite ✓ kako biste potvrdili novu postavku.

Privremeno prekidanje/isključivanje grijanja

Pokrenite termostat. Pritisnite i držite ▼ sve dok se na zaslonu ne prikaže 6 °C, zatim pritisnite ▼ i na zaslonu će se prikazati ISKLJUČENO. Potvrdite pritiskom na ✓.

Da biste se vratili na prethodnu zadanu vrijednost pobudite termostat i dodirnite ▲ te potvrdite pomoću ✓.

Otvaranje izbornika

Pokrenite termostat. Dodirnite i držite ← kako biste otvorili izbornik (sl. B).

Izbornik se prebacuje pomoću ▲ ili ▼, potvrđuje pomoću ✓.

Dodirnite ← kako biste se vratili u izbornik.

Izbornici







ME. 1: Provedite ispitivanje veza ako je termostat pomaknut. Provjerite signal, rezultat od 80 % ili više označava „jaku vezu“.

ME. 2: ID proizvoda: proizvod se može identificirati pomoću ovog koda.

Napomena! Ograničenje raspona, zaštita od neovlaštene upotrebe i postavke podnog osjetnika namještaju se s uređaja Danfoss Link™ CC.

Resetovanje  (sl. C)**Zamjena baterija** (sl. D)

Kada su baterije gotovo prazne, na zaslonu će se, kada je uključen, prikazivati „BAT LO“. Baterije zamijenite tako da termostat oslobodite sa zidne ploče tako da ga skliznete prema gore i baterije zamijenite s svije baterije AA od 1,5V.

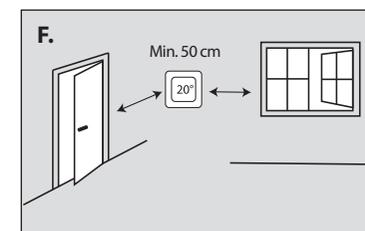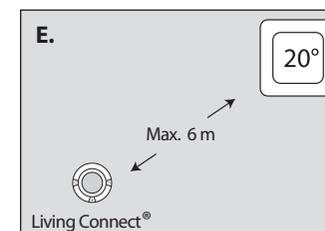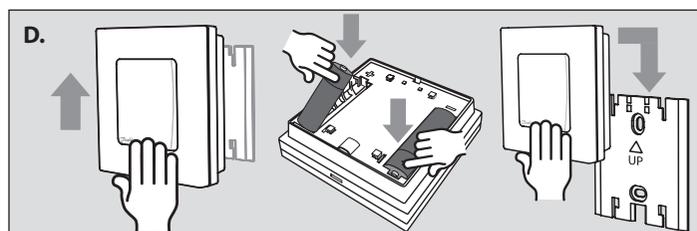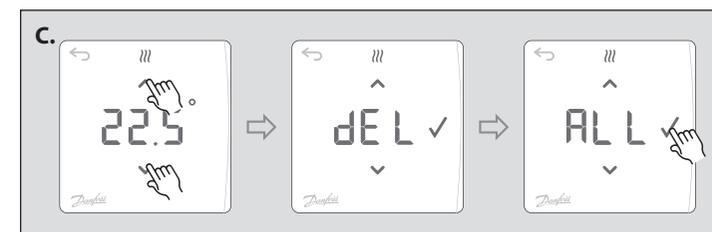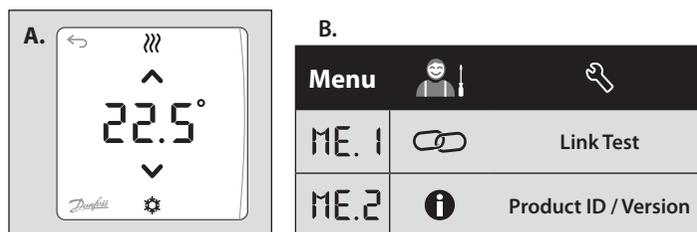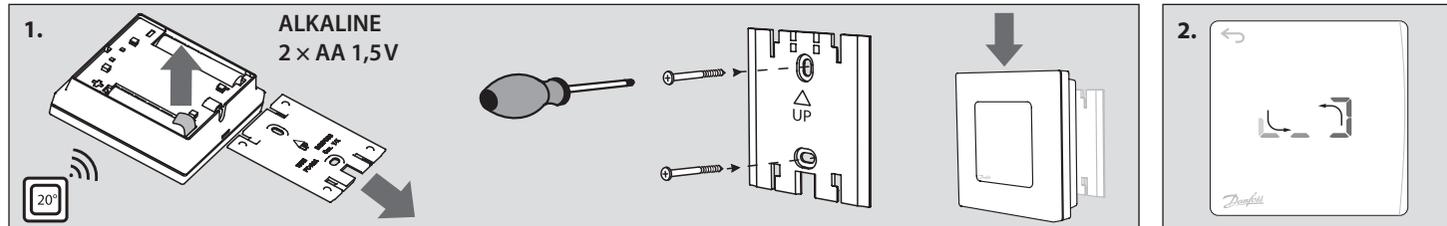

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Danfoss A/S ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa **Wireless Room Thermostat** u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: heating.danfoss.com

Danfoss d.o.o.

Heating Segment • danfoss.hr • +385 1 606 4070 • E-mail: danfoss.hr@danfoss.com

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mjenjaju već ugovorene specifikacije.

Svi zaštitni znaci u ovom materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.