
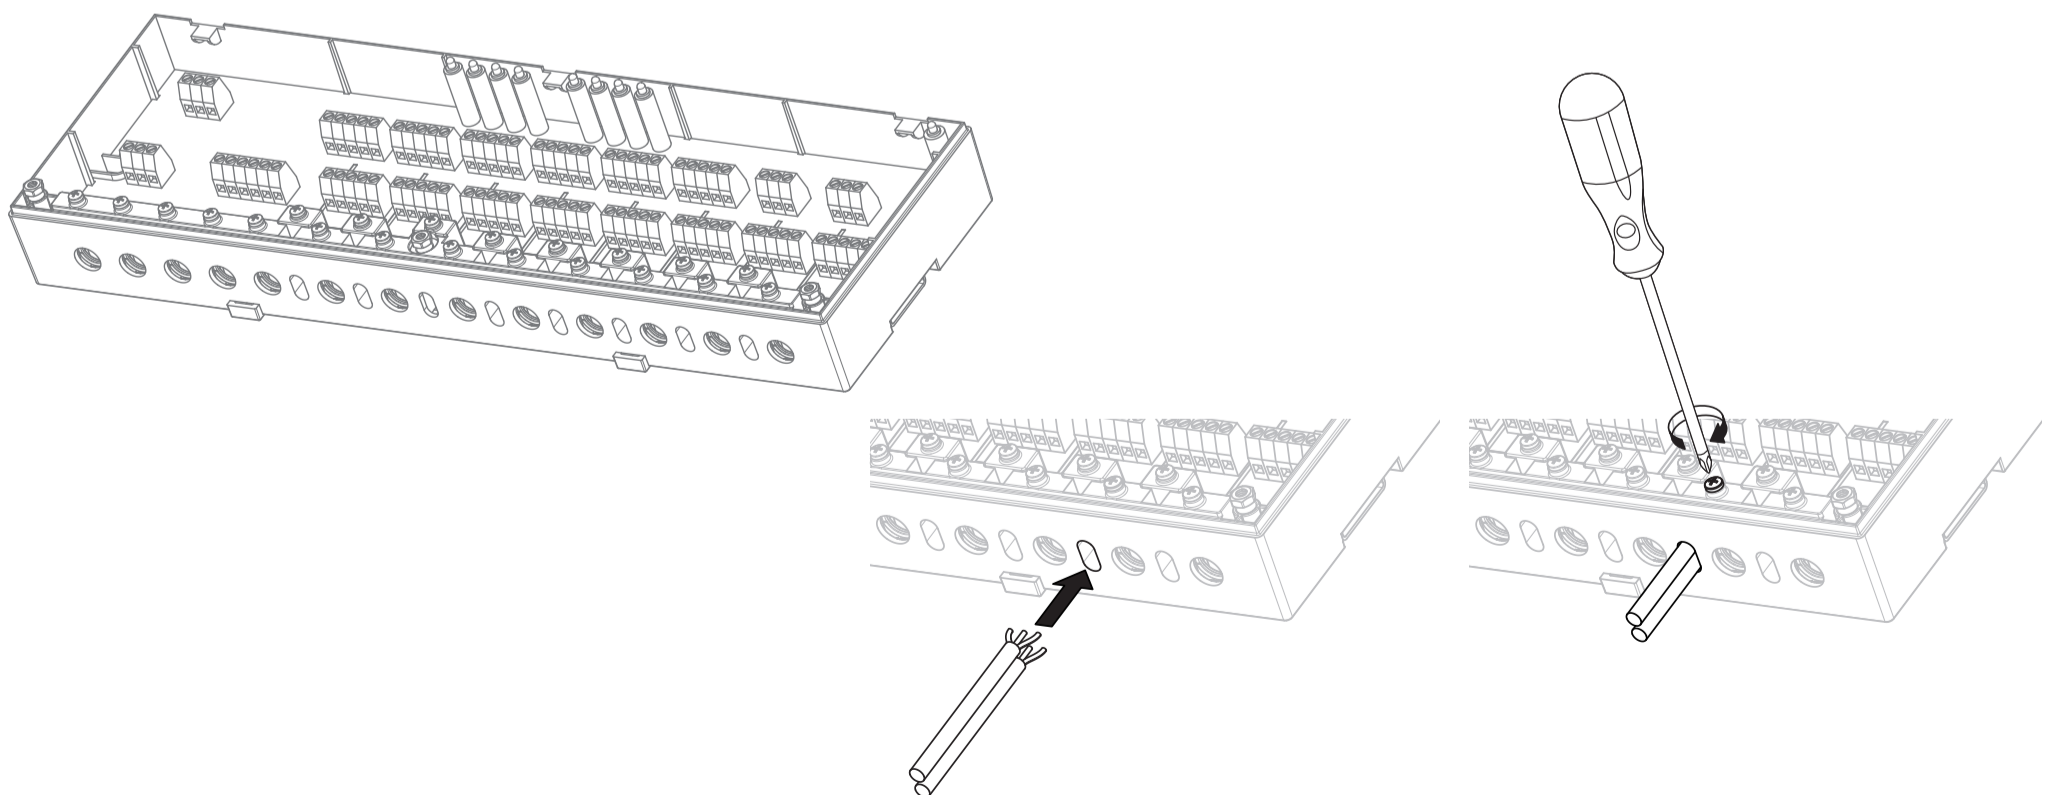
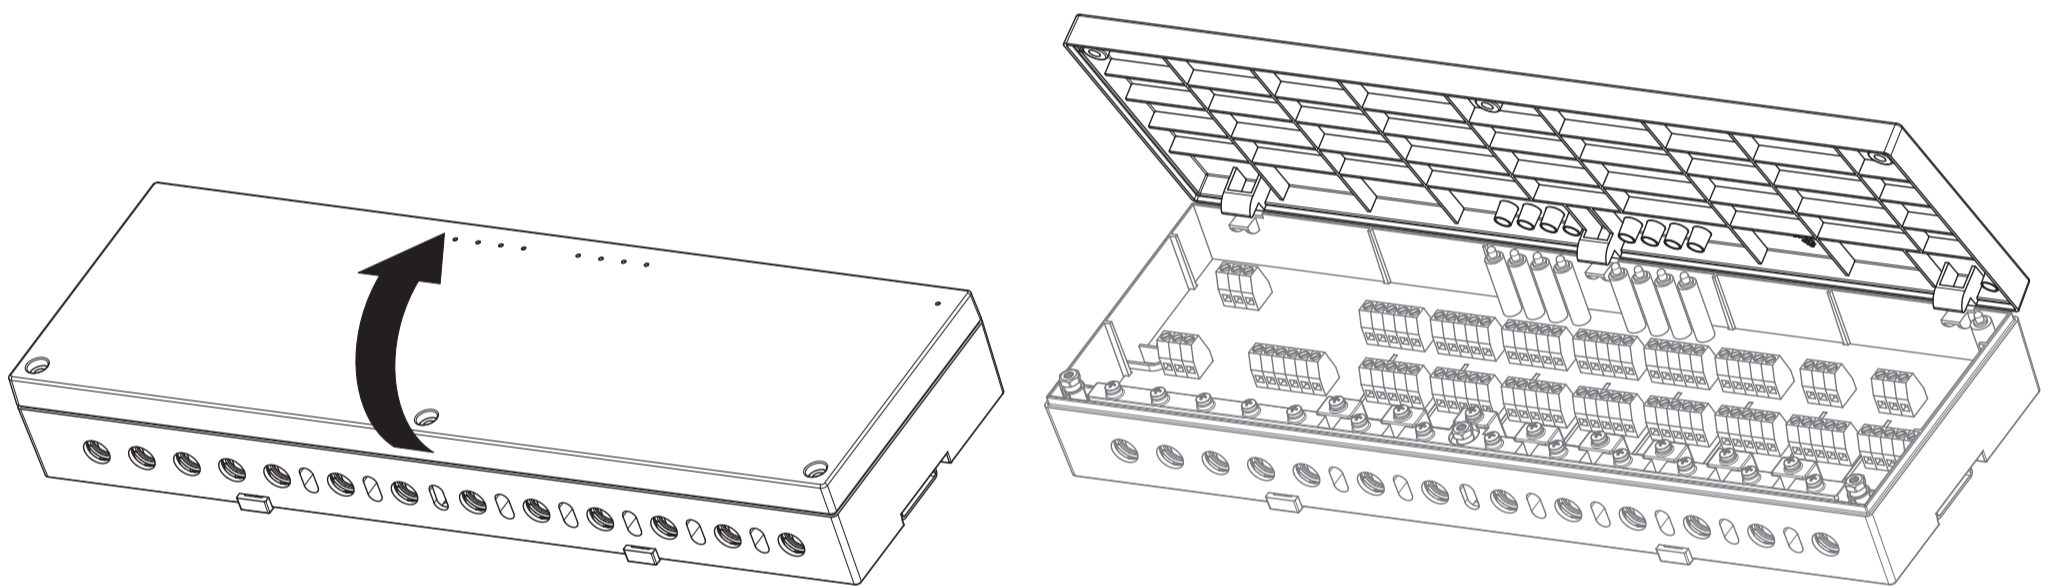



# Danfoss Icon™ 230V Wiring Center

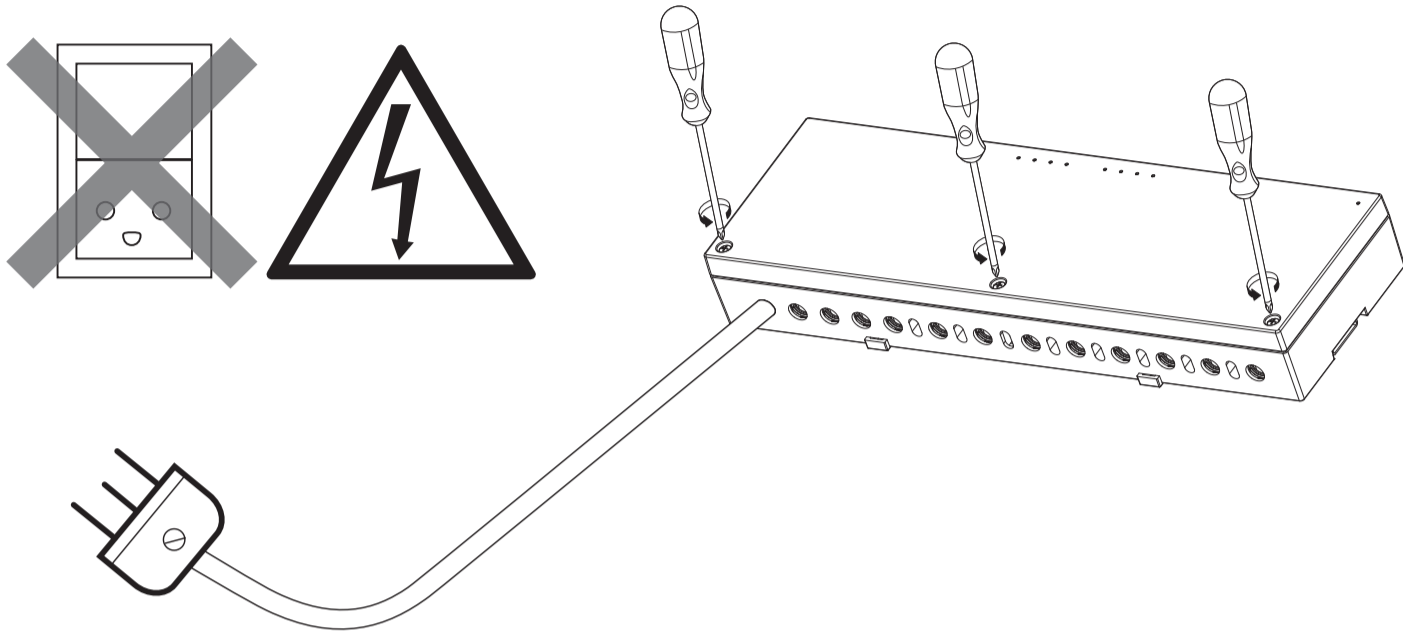

<p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC output for pump.</li> <li>Heat signal, potential free.</li> <li>Setback input, 230V (timer or similar).</li> <li>Cooling input, 230V switch, heat pump or similar.</li> <li>230 V Thermal actuator, Normally closed (NC).</li> </ol> <p>Note: Setback and Cooling only supported by Programmable Icon™ thermostats.</p>	<p><b>IT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uscita da 230 VCA per la pompa.</li> <li>Segnale di calore, potenziale zero.</li> <li>Ingresso di riduzione, 230V (timer o simile).</li> <li>Ingresso di raffrescamento, interruttore 230V, pompa di calore o simile.</li> <li>Attuatore termico da 230 V, normalmente chiuso (NC).</li> </ol> <p>Nota: la riduzione e il raffrescamento sono solo supportati dai termostati programmabili Danfoss Icon™.</p>	<p><b>NO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC-utgang for pompe.</li> <li>Varmesignal, potensialfritt.</li> <li>Senkeingang, 230V (tidsur eller tilsvarende).</li> <li>Kjøleingang, 230V bryter, varmpumpe eller tilsvarende.</li> <li>230 V termisk aktuator, normalt lukket (NC).</li> </ol> <p>Merk: Senking og kjøling støttes bare av programmerbare Danfoss Icon™-termostater.</p>	<p><b>FI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pumpun 230 VAC:n lähtö.</li> <li>Lämpösignaali, potentiaali-vapaa.</li> <li>Palautuksen tulo, 230V (ajastin tai vastaava).</li> <li>Jäähdytyksen tulo, 230V kytkin, lämpöpumppu tai vastaava.</li> <li>230 V:n termooottori, jännitteettömänä kiinni (NC).</li> </ol> <p>Huomaa: Palautus ja jäähdytys on tuettu vain ohjelmoitavissa Danfoss Icon™-termostateissa.</p>	<p><b>LT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC išvestis siurbliui.</li> <li>Šilumos signalas, be įtampos.</li> <li>Atidėjimo įvestis, 230V (laikmatis ar panašus įrenginys).</li> <li>Aušinimo įvestis, jungiklis 230V, šilumos siurblys ar panašus įrenginys.</li> <li>230 V šiluminė pavana, paprastai uždaryta (NC).</li> </ol> <p>Pastaba. Atidėjimo ir aušinimo funkcijomis pasižymi tik „Danfoss Icon™“ programuojami termostatai.</p>	<p><b>UA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Вихід для насоса на 230 В~.</li> <li>Сигнал обігріву, безпотенційний.</li> <li>Вхід зниження температури, 230V (таймер або подібний пристрій).</li> <li>Вхід охолодження, 230V перемикач, тепловий насос або подібний пристрій.</li> <li>Термоелектричний привод на 230 В, нормально закритий (NC).</li> </ol> <p>Примітка. Зниження температури та охолодження підтримуються лише програмованими терморегуляторами Danfoss Icon™.</p>
<p><b>DE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC Ausgang für Pumpe.</li> <li>Heizsignal, potentialfrei.</li> <li>Eingang für Zurückstellung, 230V (Timer oder Ähnliches).</li> <li>Eingang für Kühlung, 230V Schalter, Wärmepumpe oder Ähnliches.</li> <li>230 V Thermischer Stellantrieb, Normal geschlossen (NC).</li> </ol> <p>Hinweis: Zurückstellung und Kühlung werden nur von programmierbaren Danfoss Icon™ Thermostaten unterstützt.</p>	<p><b>DK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC-udgang til pumpe.</li> <li>Varmesignal, potentialfri udgang.</li> <li>Indgang til sænkning, 230V (timer eller lignende).</li> <li>Indgang til køling, 230V kontakt, varmpumpe eller lignende.</li> <li>230 V-termoaktuator, normalt lukket (NC) (normalt lukket).</li> </ol> <p>Bemærk: Sænkning og køling understøttes kun af programmerbare Danfoss Icon™-termostater.</p>	<p><b>NL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC-uitgang voor pomp.</li> <li>Verwarmingssignaal, potentiaalvrij.</li> <li>Ingang voor energiebesparende functie, 230V (timer of vergelijkbaar).</li> <li>Ingang voor koeling, 230V schakelaar, warmtepomp of vergelijkbaar.</li> <li>230 V thermische actuator, normaal gesloten (NC).</li> </ol> <p>Let op: de energiebesparende functie en koeling worden alleen ondersteund door programmeerbare Danfoss Icon™ thermostaten.</p>	<p><b>PL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wyjście 230 VAC dla pompy.</li> <li>Sygnal przełączania trybu ogrzewania, bezpotencjałowy.</li> <li>Wejście sygnału przełączania spadku temperatury, 230V (zegar lub podobne).</li> <li>Wejście sygnału przełączania chłodzenia, przełącznik 230V, pompa ciepła lub podobne.</li> <li>Siłownik termiczny 230 V, normalnie zamknięty (NC).</li> </ol> <p>Uwaga: Funkcje przełączania spadku temperatury oraz chłodzenia są dostępne tylko w programowalnych termostatach Danfoss Icon™.</p>	<p><b>TR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC pompa çıkışı.</li> <li>Isı sinyali, potansiyelsiz.</li> <li>Azaltma girişi, 230V zamanlayıcı veya benzeri.</li> <li>Soğutma girişi, 230V anahtar, ısı pompası veya benzeri.</li> <li>230 V Termal aktüatör, Normalde kapalı (NC).</li> </ol> <p>Not: Azaltma ve Soğutma yalnızca programlanabilir Danfoss Icon™ termostatlarda desteklenir.</p>	<p><b>RU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Выход 230 В пер. тока для насоса.</li> <li>Сигнал отопления, беспотенциальный.</li> <li>Вход снижения температуры, 230V (таймер или аналогичный).</li> <li>Вход охлаждения, 230V переключатель, тепловой насос или аналогичное оборудование.</li> <li>Термоэлектрический привод 230 В, нормально закрытый (NC).</li> </ol> <p>Примечание. Снижение температуры и охлаждение поддерживаются только программируемыми термостатами Danfoss Icon™.</p>
<p><b>FR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sortie 230 V CA pour pompe.</li> <li>Signal de chauffage, libre de potentiel.</li> <li>Entrée abaissement, 230V (horloge ou autre).</li> <li>Entrée de refroidissement, interrupteur 230V, pompe à chaleur ou autre.</li> <li>Actionneur électrothermique 230 V, normalement fermé (NF).</li> </ol> <p>Remarque : l'abaissement et le refroidissement sont compatibles uniquement avec les thermostats programmables Danfoss Icon™.</p>	<p><b>SE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC-utgång för pump.</li> <li>Varmesignal, potentialfri.</li> <li>Temperatursänkning, 230V (timer eller liknande).</li> <li>Ingång för kyla, 230V brytare, varmpump eller liknande.</li> <li>230 V termiskt ställdon, normalt stängt (NC).</li> </ol> <p>Obs! Temperatursänkning och kyla stöds endast av programmerbara Danfoss Icon™-termostater.</p>	<p><b>IS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>230 VAC dæluútgangur.</li> <li>Upphitun merki, spennulaust.</li> <li>Inngangur endurstillingar, 230V (tímastillir eða sambærilegt).</li> <li>Inngangur kælingar, 230V, varmadæla eða sambærilegt.</li> <li>230V vaxmótor, venjulega lokaður (NC).</li> </ol> <p>Athugaðu: Lækkað hitastig og kæling aðeins studd af forritanlegum Danfoss Icon™ hitastillum.</p>	<p><b>CN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>泵的 230 VAC 输出。</li> <li>采暖信号, 无电压。</li> <li>节能运行输入, 230V (计时器等)。</li> <li>制冷输入, 230V 开关, 热泵等。</li> <li>230 V 热电驱动器, 常闭型 (NC)。</li> </ol> <p>注意: 仅 Danfoss Icon™ 可编程型温控器支持节能运行和制冷。</p>		


Icon™ 230V Wiring Center, Featured

code no.: 088U1040, 088U1041, 088U1042.

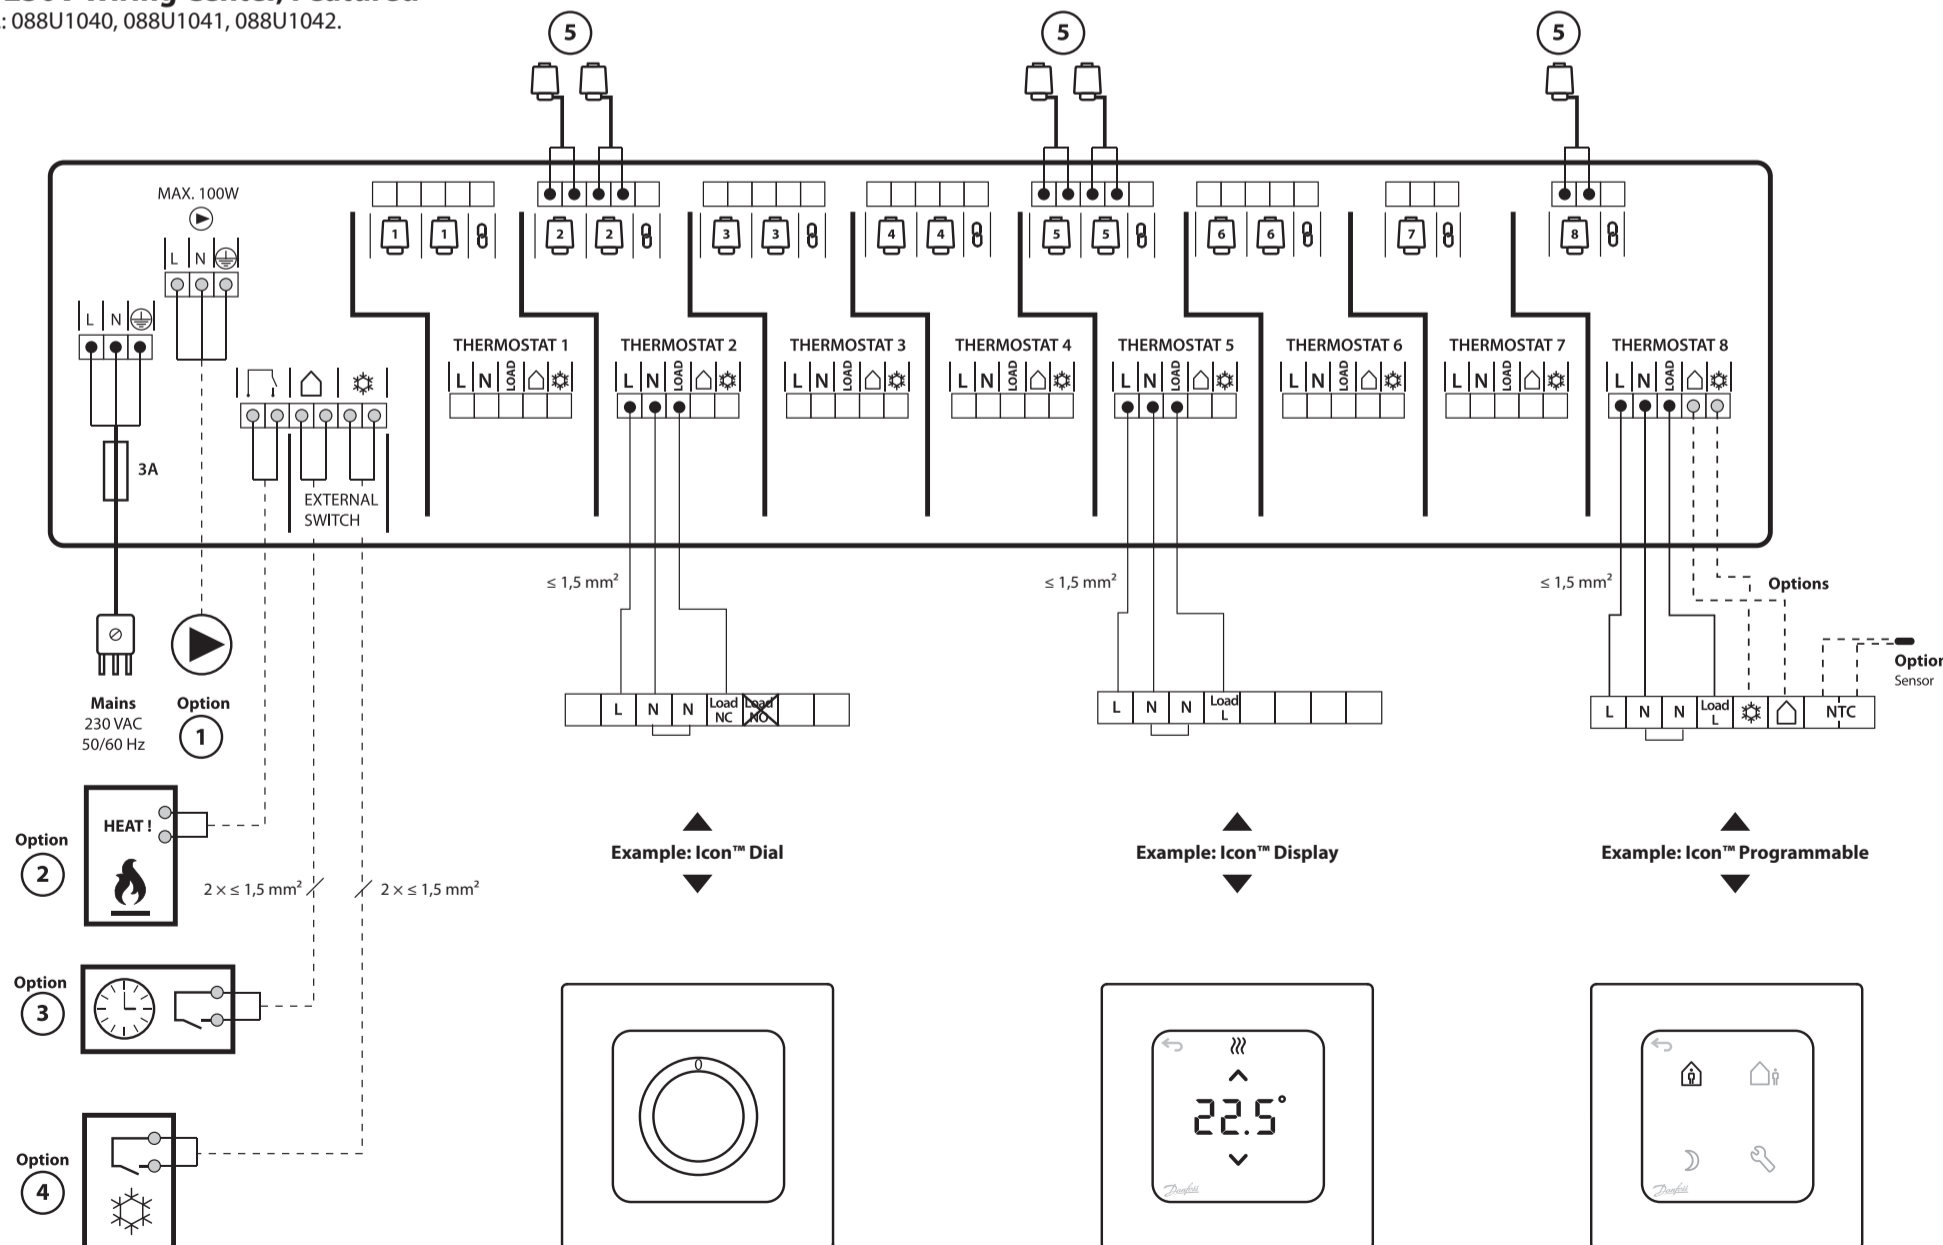

<p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bridge (wire) – allows use of additional outputs (max. 5 totally per thermostat).</li> <li>2. Connect bridge to terminal marked with </li> <li>3. Don't connect a thermostat to the channel where you took the additional outputs from!</li> <li>4. You <b>MUST</b> use same phase on all master controllers!</li> </ol>	<p><b>IT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponte (cavo): consente l'uso di uscite aggiuntive (massimo 5 in totale per termostato).</li> <li>2. Collegare il ponte al terminale contrassegnato con </li> <li>3. Non collegare un termostato al canale dal quale sono state prelevate le uscite aggiuntive!</li> <li>4. Utilizzare SEMPRE la stessa fase su tutti i regolatori principali!</li> </ol>	<p><b>NO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bro (ledning) – muliggjør bruk av flere utganger (maks. 5 totalt per termostat).</li> <li>2. Koble brokoblingen til klemmen merket med </li> <li>3. Ikke koble en termostat til kanalen du henter de ekstra utgangene fra!</li> <li>4. Du <b>MÅ</b> bruke samme fase på alle hovedstyreneheter!</li> </ol>	<p><b>FI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silta (johdollinen) – sallii lisälähtöjen käyttöön (enintään viisi yhteensä termostaattia kohti).</li> <li>2. Liitä silta liitäntään, jossa on merkintä </li> <li>3. Älä liitä termostaattia kanavaan, josta otit lisälähdöt!</li> <li>4. Samaa vaihetta <b>ON</b> käytettävä kaikissa pääsäätimissä!</li> </ol>	<p><b>LT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trumpiklis – leidžia naudoti papildomas išvestis (maks. 5 vienam termostatui).</li> <li>2. Prijunkite trumpiklį prie gnybto, pažymėto </li> <li>3. Nejunkite termostato prie kanalo, iš kurio prijungėte papildomas išvestis!</li> <li>4. <b>BŪTINA</b> naudoto tą pačią fazę visiems pagrindiniams valdikliams!</li> </ol>	<p><b>UA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перемичка (провід) – надає можливість використовувати додаткові виходи (загалом не більше 5 на терморегулятор).</li> <li>2. Під'єднайте перемичку до клемми, позначеної символом </li> <li>3. Не під'єднуйте терморегулятор до каналу, з якого було взято додаткові виходи!</li> <li>4. <b>ОБОВ'ЯЗКОВО</b> використовуйте однакову фазу на всіх регуляторах!</li> </ol>
<p><b>DE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbindungsstück (Kabel) – ermöglicht die Verwendung zusätzlicher Ausgänge (insgesamt max. 5 pro Thermostat).</li> <li>2. Verbindungsstück mit der mit  markierten Klemme verbinden.</li> <li>3. Verbinden Sie einen Thermostat niemals mit dem Kanal, aus dem Sie die zusätzlichen Ausgänge entnommen haben!</li> <li>4. Sie <b>MÜSSEN</b> an allen Hauptreglern dieselbe Phase verwenden!</li> </ol>	<p><b>DK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bro (ledning) – muliggør brug af yderligere udgange (maks. fem i alt pr. termostat).</li> <li>2. Tilslut broen til den klemme, der er markeret med </li> <li>3. Tilslut ikke en termostat til den kanal, hvorfra du tog de ekstra udgange!</li> <li>4. Du <b>SKAL</b> bruge samme fase på alle masterregulatorer!</li> </ol>	<p><b>NL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brug (draad) – maakt het gebruik van extra uitgangen mogelijk (maximaal 5 in totaal per thermostaat).</li> <li>2. Sluit de brug aan op de klem die is gemarkeerd met </li> <li>3. Sluit geen thermostaat aan op het kanaal waarvan u de extra uitgangen hebt gebruikt!</li> <li>4. U <b>MOET</b> op alle hoofdregelaars dezelfde fase gebruiken!</li> </ol>	<p><b>PL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mostek (zwora) – umożliwia użycie dodatkowych wyjść (maks. 5 dla jednego termostatu).</li> <li>2. Podłączyc mostek do terminala oznaczonego </li> <li>3. Nie wolno podłączać termostatu do kanału z dodatkowymi wyjściami!</li> <li>4. Do wszystkich sterowników nadrzędnych <b>MUSI</b> być podana ta sama faza!</li> </ol>	<p><b>TR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Köprü (kablo): Ek çıkışların kullanılmasına (termostat başına toplam maksimum 5) olanak tanır.</li> <li>2. Köprüyü  işaretli terminale bağlayın.</li> <li>3. Termostati ek çıkış aldığınız kanala bağlamayın!</li> <li>4. Tüm ana kontrolörlerde aynı fazı <b>KULLANMALISINIZ!</b></li> </ol>	<p><b>RU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мост (провод) – позволяет использовать дополнительные выходы (максимум 5 на каждый термостат).</li> <li>2. Подключите мост к клемме, помеченной знаком </li> <li>3. Не подключайте термостат к каналу, от которого отходят дополнительные выходы!</li> <li>4. <b>ОБЯЗАТЕЛЬНО</b> используйте одну и ту же фазу на всех главных контроллерах!</li> </ol>
<p><b>FR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pont (câble) – permet d'utiliser des sorties supplémentaires (max. 5 sorties au total par thermostat).</li> <li>2. Connectez le pont au terminal marqué de </li> <li>3. Ne connectez pas un thermostat au canal duquel vous prenez les sorties supplémentaires!</li> <li>4. Vous <b>DEVEZ</b> utiliser la même phase sur tous les contrôleurs centraux !</li> </ol>	<p><b>SE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brygga (kabel) – gör det möjligt att använda fler utgångar (högst 5 per termostat).</li> <li>2. Anslut bryggan till plinten märkt </li> <li>3. Anslut inte någon termostat till den kanal som användes för att skapa fler utgångar!</li> <li>4. Du <b>MÅSTE</b> använda samma fas för alla huvudstyreneheter!</li> </ol>	<p><b>IS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brú (vír) – gefur kost á aukaútgöngum (háms. 5 alls á hitastilli).</li> <li>2. Tengja brú við tengi merkt með </li> <li>3. Ekki tengja hitastilli við rás sem aukaúttök voru tekin úr!</li> <li>4. Nota <b>VERÐUR</b> sama fasa á öllum móðurstöðvum!</li> </ol>	<p><b>CN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 桥接 (电线) – 允许使用附加输出 (每个温控器最多总共 5 个)。</li> <li>2. 将桥接连接带有  标记的端子。</li> <li>3. 不要将温控器与获取附加输出的信道相连!</li> <li>4. 所有主控制器均须使用相同相位!</li> </ol>		

**Connecting more than 2 actuators to a single thermostat/room**

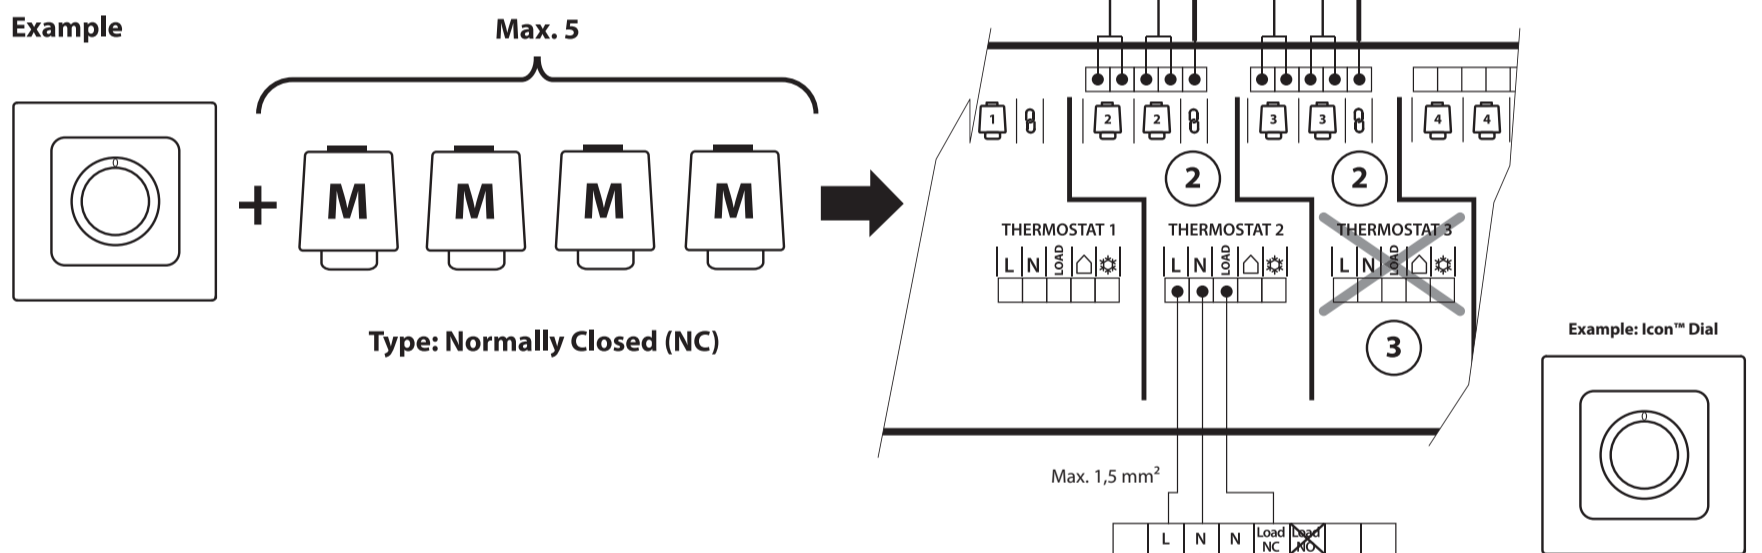

**Multiple Wiring Centers**

Master/Slave wiring

